




شهرياً، في حين بلغ 58.9 متراً مكعباً شهرياً في المدارس، و32.5 متر مكعب شهرياً في رياض الأطفال.

تشير نتائج المسح إلى أن 92.0% من مؤسسات التعليم العالي، و93.4% من المدارس، و92.1% من رياض الأطفال في فلسطين تتزود بالمياه عن طريق شبكة المياه العامة، كما أن 32.0% من مؤسسات التعليم العالي، و19.9% من المدارس، و28.0% من رياض الأطفال تستخدم شراء التتكات للتزود بالمياه، في حين أن 56.0% من مؤسسات التعليم العالي تستخدم آبار خاصة بها للتزود بالمياه.

نسبة المؤسسات التعليمية في فلسطين حسب بعض مصادر الحصول على المياه والقطاع، 2014

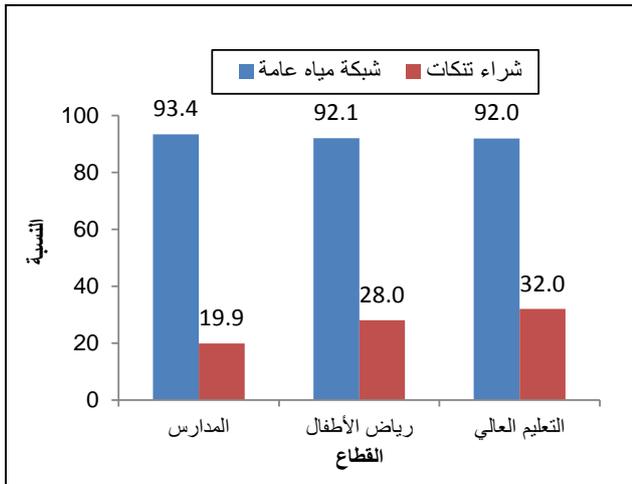

أكثر من نصف المدارس في فلسطين غير متصلة بشبكات الصرف الصحي


تبين النتائج أن 45.3% من المدارس تتخلص من مياهها العادمة عن طريق شبكة الصرف الصحي، مقابل 40.1% عن طريق الحفر الامتصاصية، فيما تتخلص 51.5% من رياض الأطفال من مياهها العادمة عن طريق شبكة الصرف الصحي، في حين أن 92.0% من مؤسسات التعليم العالي في فلسطين تتخلص من مياهها

## الإحصاء الفلسطيني يصدر تقريراً إحصائياً حول مسح البيئة للقطاع التعليمي، 2014

أكثر من ثلث المدارس في فلسطين معرضة للضجيج والروائح غالباً وأحياناً

تشير نتائج المسح للعام 2014 إلى أن 39.8% من المدارس، و44.0% من مؤسسات التعليم العالي، و25.0% من رياض الأطفال في فلسطين غالباً وأحياناً ما تتعرض للضجيج، في حين أن 36.5% من المدارس، و28.0% من مؤسسات التعليم العالي، و20.4% من رياض الأطفال في فلسطين غالباً وأحياناً ما تتعرض للروائح.

نسبة المؤسسات التعليمية في فلسطين المتعرضة لمؤثرات الضجيج والروائح غالباً وأحياناً حسب القطاع، 2014

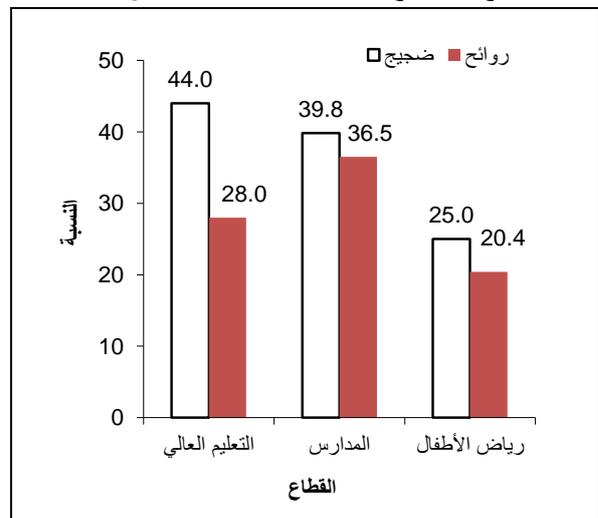

حوالي 217 ألف متراً مكعباً من المياه تستهلك شهرياً من قبل المؤسسات التعليمية في فلسطين

بلغ مجموع كمية المياه المستهلكة شهرياً في المؤسسات التعليمية في فلسطين 216.7 ألف متر مكعب شهرياً، وبلغ المعدل الشهري لكمية المياه المستهلكة في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين 630.6 متراً مكعباً



للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال:  
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني  
ص.ب. 1647، رام الله - فلسطين.

هاتف: 2 2982700 (970/972)

فاكس: 2 2982710 (970/972)


الرقم المجاني: 1800300300

بريد الكتروني: [diwan@pcbs.gov.ps](mailto:diwan@pcbs.gov.ps)

صفحة إلكترونية: <http://www.pcbs.gov.ps>

العامدة عن طريق شبكة الصرف الصحي، مقابل  
8.0% عن طريق الحفر الامتصاصية.

نسبة المؤسسات التعليمية في فلسطين حسب بعض طرق  
التخلص من المياه العامدة والقطاع، 2014

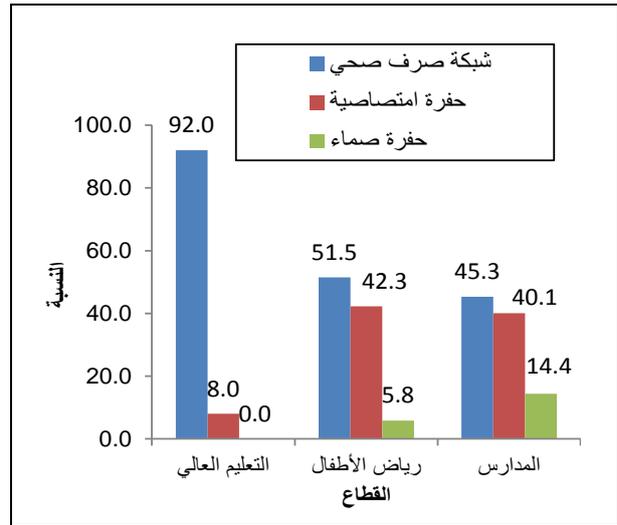

حوالي 95 طن من النفايات الصلبة تنتج يومياً من قبل  
المؤسسات التعليمية في فلسطين

بلغ مجموع كمية النفايات الناتجة في المؤسسات  
التعليمية في فلسطين 94.9 طن/يوم، بواقع 57.7  
طن/يوم في الضفة الغربية، و37.2 طن/يوم في قطاع  
غزة، وبلغ المعدل اليومي لكمية النفايات الناتجة في كل  
مدرسة في فلسطين 28.8 كيلوغرام/يوم، في حين بلغ  
ذلك المعدل في كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي  
253.3 كيلوغرام/يوم.

يشار إلى ان البيانات الواردة في التقرير لا تشمل فترة  
العدوان الاسرائيلي الاخير على قطاع غزة، حيث تم  
جمع البيانات قبل العدوان الاسرائيلي على القطاع.