


0.3% من المؤسسات تستخدم مياه النبع أو العين للتزود بالمياه.


نسبة المؤسسات التعليمية حسب مصادر الحصول على المياه، 2012

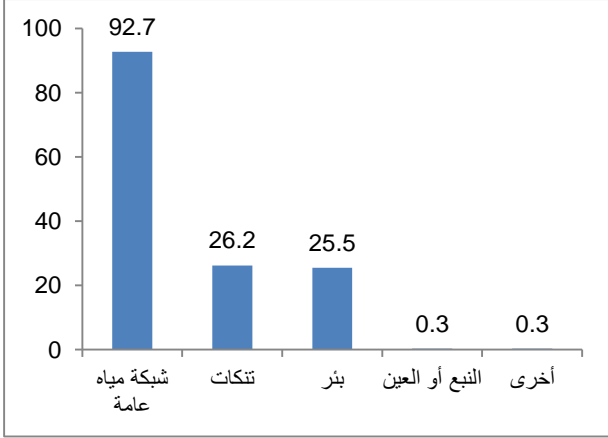

أكثر من نصف المؤسسات التعليمية في الأراضي الفلسطينية غير متصلة بشبكات الصرف الصحي

تبين النتائج أن 41.5% من المؤسسات التعليمية في الأراضي الفلسطينية تتخلص من مياهها العادمة عن طريق شبكة الصرف الصحي، و 43.6% تتخلص من مياهها العادمة عن طريق الحفر الامتصاصية، في حين أن 14.6% تتخلص من مياهها العادمة عن طريق حفر صماء، فيما تتخلص بقية المؤسسات التعليمية ونسبتها 0.3% باستخدام طرق أخرى.

التوزيع النسبي للمؤسسات التعليمية حسب طريقة التخلص من المياه العادمة، 2012

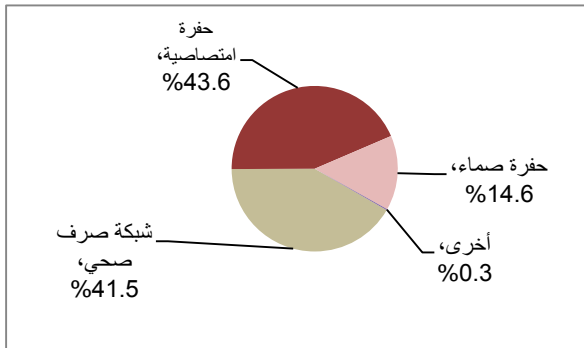


## الإحصاء الفلسطيني يصدر تقريراً إحصائياً حول مسح البيئة للقطاع التعليمي 2012

11.5% من المؤسسات التعليمية في الأراضي الفلسطينية غالباً ما تتعرض للضجيج

أشارت نتائج المسح للعام 2012 إلى أن 11.5% من المؤسسات التعليمية في الأراضي الفلسطينية غالباً ما تتعرض للضجيج، و 13.4% من هذه المؤسسات غالباً ما تتعرض للروائح، وان 8.6% غالباً ما تتعرض للغبار و 5.6% من المؤسسات غالباً ما تتعرض للدخان.

نسبة المؤسسات التعليمية المتعرضة غالباً للمؤثرات الخارجية حسب المؤثر، 2012

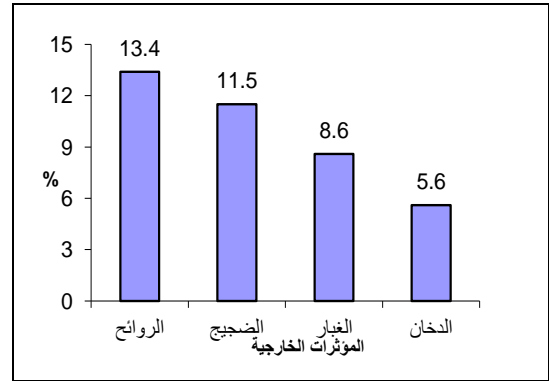

حوالي 219 ألف متراً مكعباً من المياه تستهلك شهرياً من قبل المؤسسات التعليمية في الأراضي الفلسطينية

بلغ مجموع كمية المياه المستهلكة شهرياً في المؤسسات التعليمية في الأراضي الفلسطينية حوالي 219 ألف متر مكعب شهرياً، وبلغ المعدل الشهري لكمية المياه المستهلكة في كل مؤسسة تعليمية في الأراضي الفلسطينية حوالي 89 متراً مكعباً شهرياً.

تشير نتائج المسح إلى أن 92.7% من المؤسسات التعليمية في الأراضي الفلسطينية تتزود بالمياه عن طريق شبكة المياه العامة، و 26.1% تستخدم شراء التنكات للتزود بالمياه، و 25.5% من هذه المؤسسات تستخدم آبار خاصة بها للتزود بالمياه، في حين ان فقط

حوالي 67 طن من النفايات الصلبة تنتج يومياً من قبل المؤسسات التعليمية في الأراضي الفلسطينية

بلغ مجموع كمية النفايات الناتجة في المؤسسات التعليمية في الأراضي الفلسطينية حوالي 67.1 طن/يوم، وبلغ المعدل اليومي لكمية النفايات الناتجة في كل مؤسسة تعليمية في الأراضي الفلسطينية حوالي 27 كيلو غرام/يوم.

للمزيد من المعلومات، الاتصال على:

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

رام الله - فلسطين

هاتف: 2 2982700 (+970/972)

فاكس: 2 2982700 (+970/972)

خط مجاني: 1800300300

بريد إلكتروني: [diwan@pcbs.gov.ps](mailto:diwan@pcbs.gov.ps)